

Before installing this product ensure that the security seal on the packaging is unbroken and the product has not been tampered with since leaving the factory. Do not install this product if there are any indications of tampering. If there are any signs of tampering the product should be returned to the point of purchase. It is the responsibility of the system owner to ensure that all system components, i.e. devices, panels, wiring etc., are adequately protected to avoid tampering of the system that could result in information disclosure, spoofing, and integrity violation.

## Quick Installation Guide

This device is intended for use with controls that support PROSiX series devices, including the PROSiXCOCN. Check the control for compatibility with this device. This device occupies one control panel zone.

See *Installation Guide* (P/N 800-25216-1 – [www.resideo.com](http://www.resideo.com)) and the *Limitations of Carbon Monoxide Alarm Systems Insert* (P/N 800-15144) and *Limitation of Carbon Monoxide Detectors* (P/N K14670V1).

### ATTENTION!

This installation guide should be read, followed, and kept for future reference.

## FEATURES

- 10-year life Carbon Monoxide (CO) sensor
- CO Detector End-of-Life reporting (detector needs replacing)
- CO Maintenance Reporting
- Low Battery Detection
- One Go / All Go: all CO detectors in the system programmed as one-go-all-go will sound on alarm.

## ENROLLMENT

### IMPORTANT!


The Carbon Monoxide (CO) has a unique MAC ID number (serial number) and is used for enrollment.

You must enroll the device in the control. Refer to the control's programming instruction for detailed procedures.

1. Remove the detector from the base plate (tamper switch must be faulted when enrolling).
2. Put the control panel in Programming mode:
3. Pull the battery tab to activate enrollment process (be sure batteries are seated properly to avoid a false low battery condition). If the battery tab has already been removed and the unit is powered up, press the Test switch for less than 3 seconds to activate the enrollment process.
4. The device attempts enrollment (green LED flashes about 20 seconds). If successful, the green LED lights steady for 3 seconds indicating a successful enrollment.

If the LED does not light steady, enrollment failed. Retry by pressing Test switch for less than 3 seconds. **Supervision:** Detector supervision is factory set for 1 minute and is not programmable.

**NOTE:** Once enrolled in a system, the PROSiXCOCN cannot be used with another controller until it is removed from the current controller. See the Controller's instructions for details.




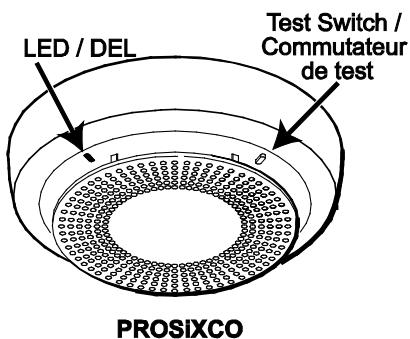


### Signal Strength

Range of 1-4 bars (green); should be minimum 1 green bar for the Zone being programmed. Four red bars indicate poor signal strength; the device should be relocated. See the Controller's instructions for bar indication signal strength values.

## 24-HOUR ENROLLMENT/DELETION

This resets the device to factory default settings and removes the communication link data in the controller in which it is enrolled, allowing the device to be reenrolled in the desired controller.

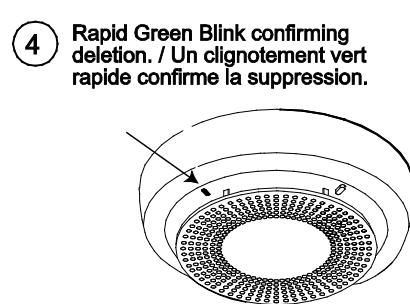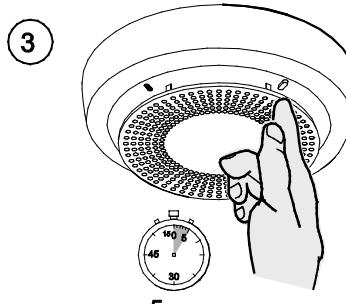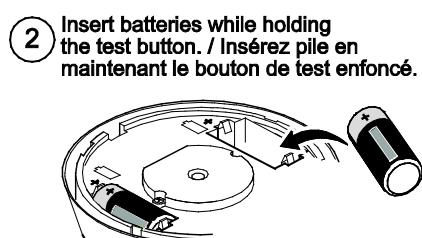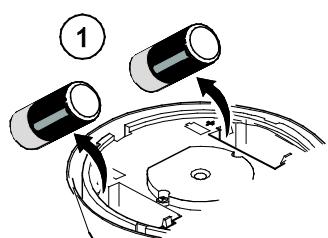

## TO SILENCE THE DETECTOR

Press the test switch. The detector sounds again after 5 minutes if the alarm condition continues.

**NOTE:** The detector can only be silenced once per event.

## Carbon Monoxide (CO) Detector / Monoxyde de carbone (CO)

Avant d'installer ce produit, assurez-vous que le sceau de sécurité sur l'emballage soit intact et que le produit n'a pas subi de manipulations depuis sa sortie de l'usine. N'installez pas ce produit s'il y a la moindre indication de manipulation. En cas de tels signes, le produit devrait être retourné au point de vente. Il en va de la responsabilité du propriétaire de système de veiller à ce que tous les éléments du système, soit les dispositifs, les panneaux, le câblage, etc., sont adéquatement protégés afin d'éviter toute forme de sabotage portée au système pouvant mener à une divulgation d'informations, usurpation et violation de l'intégrité.

### Guide d'installation rapide

Ce dispositif est destiné à être utilisé avec des contrôles compatibles avec les périphériques de la série PROSiX, y compris le PROSiXCOCN. Confirmez la compatibilité des commandes avec ce dispositif. Ce dispositif occupe une zone du panneau de commande.

Voir les instructions d'installation complètes (800-25216-1FC – [www.resideo.com](http://www.resideo.com)) et les limites de cet insert de système d'alarme au monoxyde de carbone (K14670V1FR).

### ATTENTION!

Ce guide d'installation doit être lu, suivi et conservé pour vous y référer ultérieurement.

## CARACTÉRISTIQUES

- Capteur de monoxyde de carbone (CO) à durée de vie de 10 ans
- Signalement de maintenance du détecteur de CO
- Signalement de la fin de vie du détecteur de CO (détecteur devant être remplacé)
- Détection de pile faible
- Une seule fois pour tout : Tous les détecteurs de CO du système programmés comme « Une seule fois pour tout » retentiront.

## ENRÔLEMENT

### IMPORTANT!

Le détecteur de monoxyde de carbone (co) comprend un identifiant mac unique (numéro de série) qui est utilisé pour l'enregistrement.

Vous devez inscrire le dispositif dans les commandes. Consultez les instructions de programmation des commandes pour obtenir les procédures détaillées.

1. Retirez le détecteur du support de montage (l'interrupteur antisabotage doit être mis en défaut au moment de l'enregistrement).
2. Mettez le panneau de commande en mode Zone Programming (Programmation de zone) :
3. Tirez sur la languette des piles pour activer le processus d'enregistrement (assurez-vous que les piles soient bien installées pour éviter une fausse situation de pile faible). Si la languette des piles a déjà été retiré et que l'unité est mise sous tension, appuyez sur l'interrupteur Test durant au moins 3 secondes pour activer le processus d'enregistrement.
4. Le dispositif tente de s'enregistrer (la DEL verte clignote durant environ 20 secondes). S'il y parvient, la DEL verte s'allume en continu durant 3 secondes et le détecteur émet un signal sonore pour indiquer un enregistrement réussi.

Si la DEL ne s'allume pas en continu, l'enregistrement a échoué. Réessayez en appuyant sur l'interrupteur Test durant moins de 3 secondes. **Supervision :** Le paramètre par défaut de supervision du détecteur est réglé à 1 minute et il n'est pas programmable.

**REMARQUE :** une fois enregistré dans un système, le PROSiXCOCN ne peut pas être utilisé avec un autre contrôleur tant qu'il n'a pas été retiré du contrôleur actuel. Consultez les instructions du contrôleur pour plus de détails.



PROSiXCO-003-V0\_QIG

### Force du signal

Plage de 1 à 4 barres (vertes); doit présenter au moins 1 barre verte pour que la zone puisse être programmée. Quatre barres rouges indiquent un signal faible; le périphérique doit être placé ailleurs. Consultez les instructions du contrôleur pour les valeurs indiquées par les barres.

## SUPPRESSION/ENREGISTREMENT DE 24 HEURES

Cela rétablit les paramètres par défaut définis en usine du dispositif et supprime les données de liaison de communication du contrôleur dans lequel le dispositif est inscrit, ce qui permet de réinscrire le dispositif dans le contrôleur souhaité.

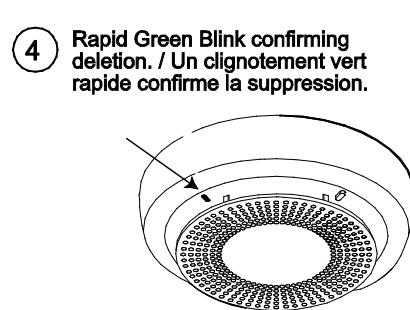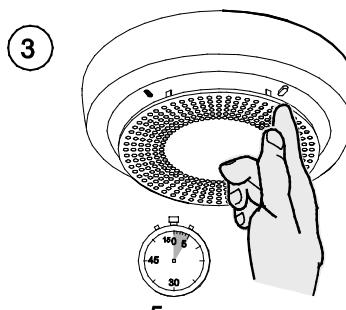

PROSiXCO-004-V1\_QIG

## POUR FAIRE TAIRE LE DÉTECTEUR

Appuyez sur le bouton de test. Le détecteur sonne de nouveau après 5 minutes si la condition d'alarme est toujours présente.

**REMARQUE :** La sonnerie du détecteur ne peut être éteinte qu'une seule fois par situation.


## MOUNTING

If the device is not in its final mounting location when enrolled, conduct a sensor test (see controller's instructions) to verify adequate signal strength. Adjust the device location and orientation as necessary.


### NOTES:

- This device should not be located within 5ft (1.5m) of any cooking appliance.
- After enrolling, verify adequate signal strength by conducting a sensor test (see the controller's instructions) with the device in its intended mounting location. Adjust the device location and orientation as necessary.

### ALARM TEST

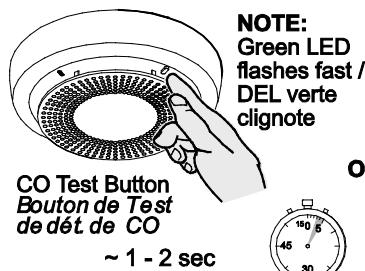

### FUNCTIONAL TEST / TEST FONCTIONNEL

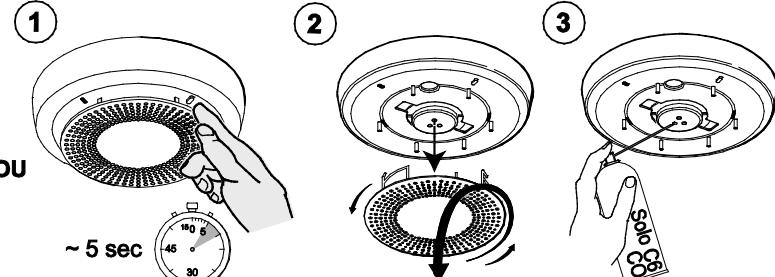


**Product must be tested at least once each year / Le fonctionnement du produit doit être vérifié au moins une fois par année**

### PERIODIC CLEANING

#### NOTE

Notify the proper authorities that the CO detector is undergoing maintenance and the system will temporarily be out of service.

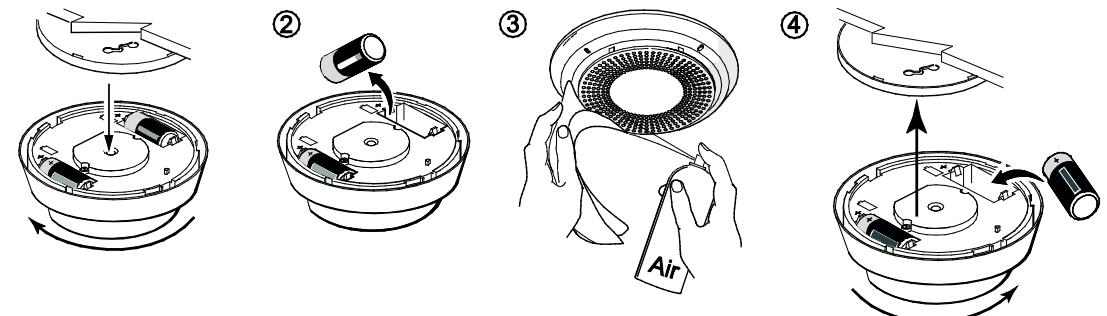

### LED INDICATION & SOUNDER DURING TEST AND TROUBLE / CONFIRMATION PAR DEL ET SONORE DURANT LE TEST ET LA MAINTENANCE

| MODE / MODE  | Status LED (Top) / DEL d'état (Haut)                                     | Sounder / Sondeur  |
|--|--|--|
| Normal / Ordinaire   | Blink every 10 secs / clignotement en rouge à toutes les 10 secs         | N/A  |
| Alarm Test <sup>1ab</sup> / Test Alarme  | Blink green once every sec / Clignotement vert une fois par seconde      | Temp-4<br>Tempo. -4  |
| RealTest™ Functional CO Test <sup>1ab</sup> – Waiting for gas entry / Test fonctionnel de CO RealTest™ <sup>2ab</sup> – En attente d'une entrée de gaz | Blink Green once a sec / clignotement en vert par seconde                | Silent / Silencieux  |
| RealTest™ Functional CO Test - Successful gas entry / Test fonctionnel de CO RealTest™ <sup>2ab</sup> – Entrée de gaz effectuée avec succès            | Blink Red every 10 secs / clignotement en rouge à toutes les 10 secs     | Temp-4<br>Tempo. -4  |
| Low Battery / Pile faible  | Blink Amber once every 45 sec / Clignotement ambre à toutes les 45 secs  | Chirp every 45 seconds after 7 days / Émet des épitements toutes les 45 secs après 7 jours |
| CO Trouble/ Défectuosité du dét. de CO   | Double Blink Amber every 5 secs / Clignotement ambre à toutes les 3 secs | Silent / Silencieux  |
| CO End of Life <sup>2</sup> - First 29 days / Fin de vie du dét. de CO <sup>4</sup> - Premier 29 jours   | Double Blink Amber every 3 secs / Clignotement ambre à toutes les 3 secs | Silent / Silencieux  |
| CO End of Life <sup>2</sup> - After 30 days / Fin de vie du dét. de CO <sup>4</sup> - après 30 jours   | Double Blink Amber every 3 secs / Clignotement ambre à toutes les 3 secs | Chirp every 45 secs/ Émet des épitements toutes les 45 secs                                |

- Test activated by pressing and releasing the test switch; Detector is functioning properly (within proper sensitivity). See Functional Test section for Functional Test activation and procedure. / Test activé par le bouton de test; Le détecteur fonctionne adéquatement (avec la sensibilité appropriée). Voir la section Alarme et test fonctionnel pour l'activation et la procédure du test.
- If Test mode is activated and the LED and Sounder do not function, check for maintenance or trouble conditions. / Si le mode de test est activé et que la DEL et l'avertisseur sonore ne fonctionnent pas, vérifiez s'il y a des conditions de maintenance ou de défectuosité.
- Starts chirping after 30 days, continues until the batteries are replaced or die / Le détecteur commence à émettre des pépiements 30 jours après une base continue jusqu'à ce que la pile soit remplacée ou morte.

**NOTE:** For programming, see the Controller's instructions.

**NOTE:** Pour la programmation des alarmes de fumée ou de CO et Tamper, consultez les instructions du contrôleur.


### Approval Listings / Approbations Homologations:

#### FCC/IC

Conforms to UL Std. 2075 and Certified to CSA Std. 6.19 MAR2001 (R2016) / Conforme aux normes UL 2075, ou CSA Std. 6.19 MAR2001 (R2016).

**Other Standards / Autres normes:** RoHS

## WALL / MUR

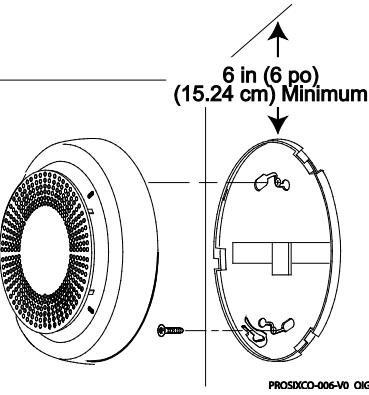


## MONTAGE

Si l'appareil n'est pas dans son emplacement de montage final lorsqu'il est enrôlé, effectuez un test de capteur (voir les instructions du panneau de commande) pour vérifier que la puissance du signal est adéquate. Au besoin, modifiez l'emplacement ou l'orientation du dispositif.

### REMARQUES :

- Ce dispositif ne doit pas être situé à moins de 1,5 m (5 pi) de tout appareil de cuisson.
- Après l'enrôlement, vérifiez la puissance du signal adéquate en effectuant un test de capteur (voir les instructions du panneau de commande) avec le dispositif dans son emplacement de montage prévu. Au besoin, modifiez l'emplacement ou l'orientation du dispositif.

### REPLACE BATTERIES / REMplacement DES PILES

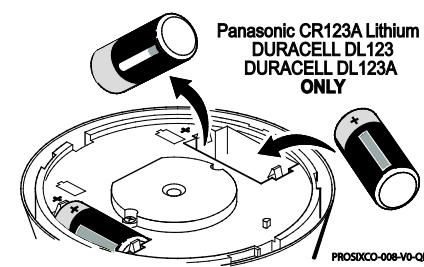

### NETTOYAGE PÉRIODIQUE

**NOTE :**  
Avisez les personnes compétentes qu'un détecteur de CO est hors service pour cause d'entretien et que, par conséquent, le système sera temporairement hors service.

### SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

#### Battery / Pile:

2 x 3V, CR123A Lithium; Panasonic CR123A or DURACELL DL123, DL123A, Resideo 466

**Sensitivity / Sensibilité :** Meets UL2034/UL2075 CO sensitivity requirements / Conforme aux exigences de sensibilité UL2034 / UL2075 CO

**Audible Signal: 85dBA / Signal audible:** 85 dBA

**Dimensions:** Thick/épais 1.65 in (4.19 cm); Diameter/ diamètre 5.30in (13.462cm)

**Weight:** 7.7 oz; 218.3 g / **Poids :** 7,7 oz; 218.3 g

**Tamper / Interrupteurs antisabotage:** Wall Tamper/ mural antisabotage

**Operating Temperature / Température de fonctionnement :** 32°– 100° F (0°– 38° C)

**Storage Temperature / Plage de température de stockage :** 14-158°F (-10°-70°C)

**Relative Humidity / Humidité de fonctionnement :** 20-95% RH (Agency Compliance – 93% max.), non-condensing

**NOTE:** Batteries available at your local retailer or distribution center.

**REMARQUE :** Batteries disponibles chez votre revendeur ou votre centre de distribution local.

#### Caution!

The batteries used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or dispose of in fire. Use two Panasonic CR123A or DURACELL DL123, DL123A Lithium batteries. Use of other batteries may present a risk of fire or explosion. Keep used batteries away from children. Dispose of used batteries properly.

Remove old batteries. Wait 10 seconds and then replace with two new batteries. To avoid a low battery indication when installing new batteries, both batteries must be installed within 15 seconds of installing the first one. Any low battery condition that may have occurred should clear when the back plate is installed.

#### Mise en garde!

Les piles utilisées dans ce dispositif peuvent présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elles sont mal traitées. Ne rechargez pas, ne désassembliez pas, ne faites pas chauffer et ne jetez pas au feu les piles à plus de 100 °C (212 °F). Utilisez des piles au lithium Panasonic CR123A ou DURACELL DL123, DL123A. L'utilisation d'autres types de piles peut présenter des risques de feu ou d'explosion. Gardez les vieilles piles hors de la portée des enfants.

Débarrassez-vous des batteries utilisées de façon appropriée.

Retirez les vieilles piles. Attendez 10 secondes et remplacez-les par des nouvelles piles. Pour éviter une indication de piles faibles lorsque vous installez de nouvelles piles, les dos (2) piles doivent être installées en 15 secondes après l'installation de la première. Toute condition de piles faibles qui aurait pu se produire devrait être rétablie une fois la plaque arrière installée.

#### RF EXPOSURE

Warning – The antenna(s) used for this device must be installed to provide a separation distance of at least 7.8 inches (20 cm) from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC and ISED multi-transmitter product procedures.

#### Mise en Garde

**Exposition aux Fréquences Radio:** La/les antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) à une distance de séparation d'au moins 20 cm (7,8 pouces) de toute personne et ne pas être située(s) ni fonctionner parallèlement à tout autre transmetteur ou antenne, excepté en conformité avec les procédures de produit multi transmetteur FCC et ISED.

**REFER TO THE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE CONTROL WITH WHICH THIS DEVICE IS USED, FOR DETAILS REGARDING LIMITATIONS OF THE ENTIRE ALARM SYSTEM.**  
**POUR LES LIMITES DU SYSTÈME D'ALARME AU COMPLET, REPORTEZ-VOUS AU GUIDE D'INSTALLATION DU PANNEAU DE COMMANDE.**

**Support / Pour de l'assistance en ligne, visitez :** [www.resideo.com](http://www.resideo.com)

**U.S. warranty / U.S. garantie:** [www.security.honeywellhome.com/warranty](http://www.security.honeywellhome.com/warranty)

### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) & INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENTS

The user shall not make any changes or modifications to the equipment unless authorized by the Installation Instructions or User's Manual. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

#### CLASS B DIGITAL DEVICE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, as defined by FCC Rules Part 15.105. The Class B Digital Device statement can be viewed at:

<https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx>

#### FCC / IC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et exempt de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences causant une réception indésirable.

Responsible Party / Issuer of Supplier's Declaration of Conformity: Ademco Inc., a subsidiary of Resideo Technologies, Inc., 2 Corporate Center Drive., Melville, NY 11747, Ph: 516-577-2000

Partie responsable / Émetteur de la déclaration de conformité du fournisseur : Ademco Inc., une filiale de Resideo Technologies, Inc., 2 Corporate Center Drive., Melville, NY 11747, Tél. 516 577-2000

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Any attempt to reverse-engineer this device by decoding proprietary protocols, de-compiling firmware, or any similar actions is strictly prohibited.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Recherchez les centres de collecte ou de recyclage autorisés les plus près de chez vous. L'élimination adéquate d'équipement en fin de vie permet d'éviter les conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine.

Toute tentative d'ingénierie inverse de cet appareil, en décodant les protocoles propriétaires, en décompilant le logiciel microprogramme ou en effectuant toute mesure similaire est strictement interdite.